




Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Stadt Wermelskirchen
Ordnungsamt
Telegrafenstr. 29-33
42929 Wermelskirchen

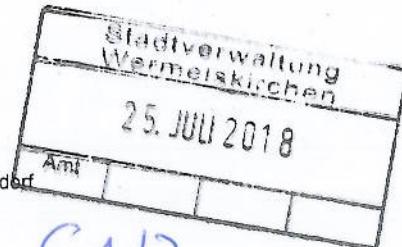

Anlage 14

Datum 23.07.2018
Seite 1 von 1

Aktenzeichen:
22.5-3-5378032-144/18/
bei Antwort bitte angeben

Herr Mandelkow
Zimmer 117
Telefon:
0211 475-9710
Telefax:
0211 475-9040
kbd@brd.nrw.de

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung
Wermelskirchen, FNP 48. Änderung 'Sondergebiet Lebensmittelvollsortimenter Dabringhausen'

Ihr Schreiben vom 12.07.2018

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.


Im Auftrag

(Mandelkow)

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Mündelheimer Weg 51
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-9040
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis D-Flughafen,
Buslinie 729 - Theodor-Heuss-
Brücke
Haltestelle:
Mündelheimer Weg
Fußweg ca. 3 min

Zahlungen an:
Landeskasse Düsseldorf
Konto-Nr.: 4 100 012
BLZ: 300 500 00 Helaba
IBAN:
DE4130050000004100012
BIC:
WELADEDD

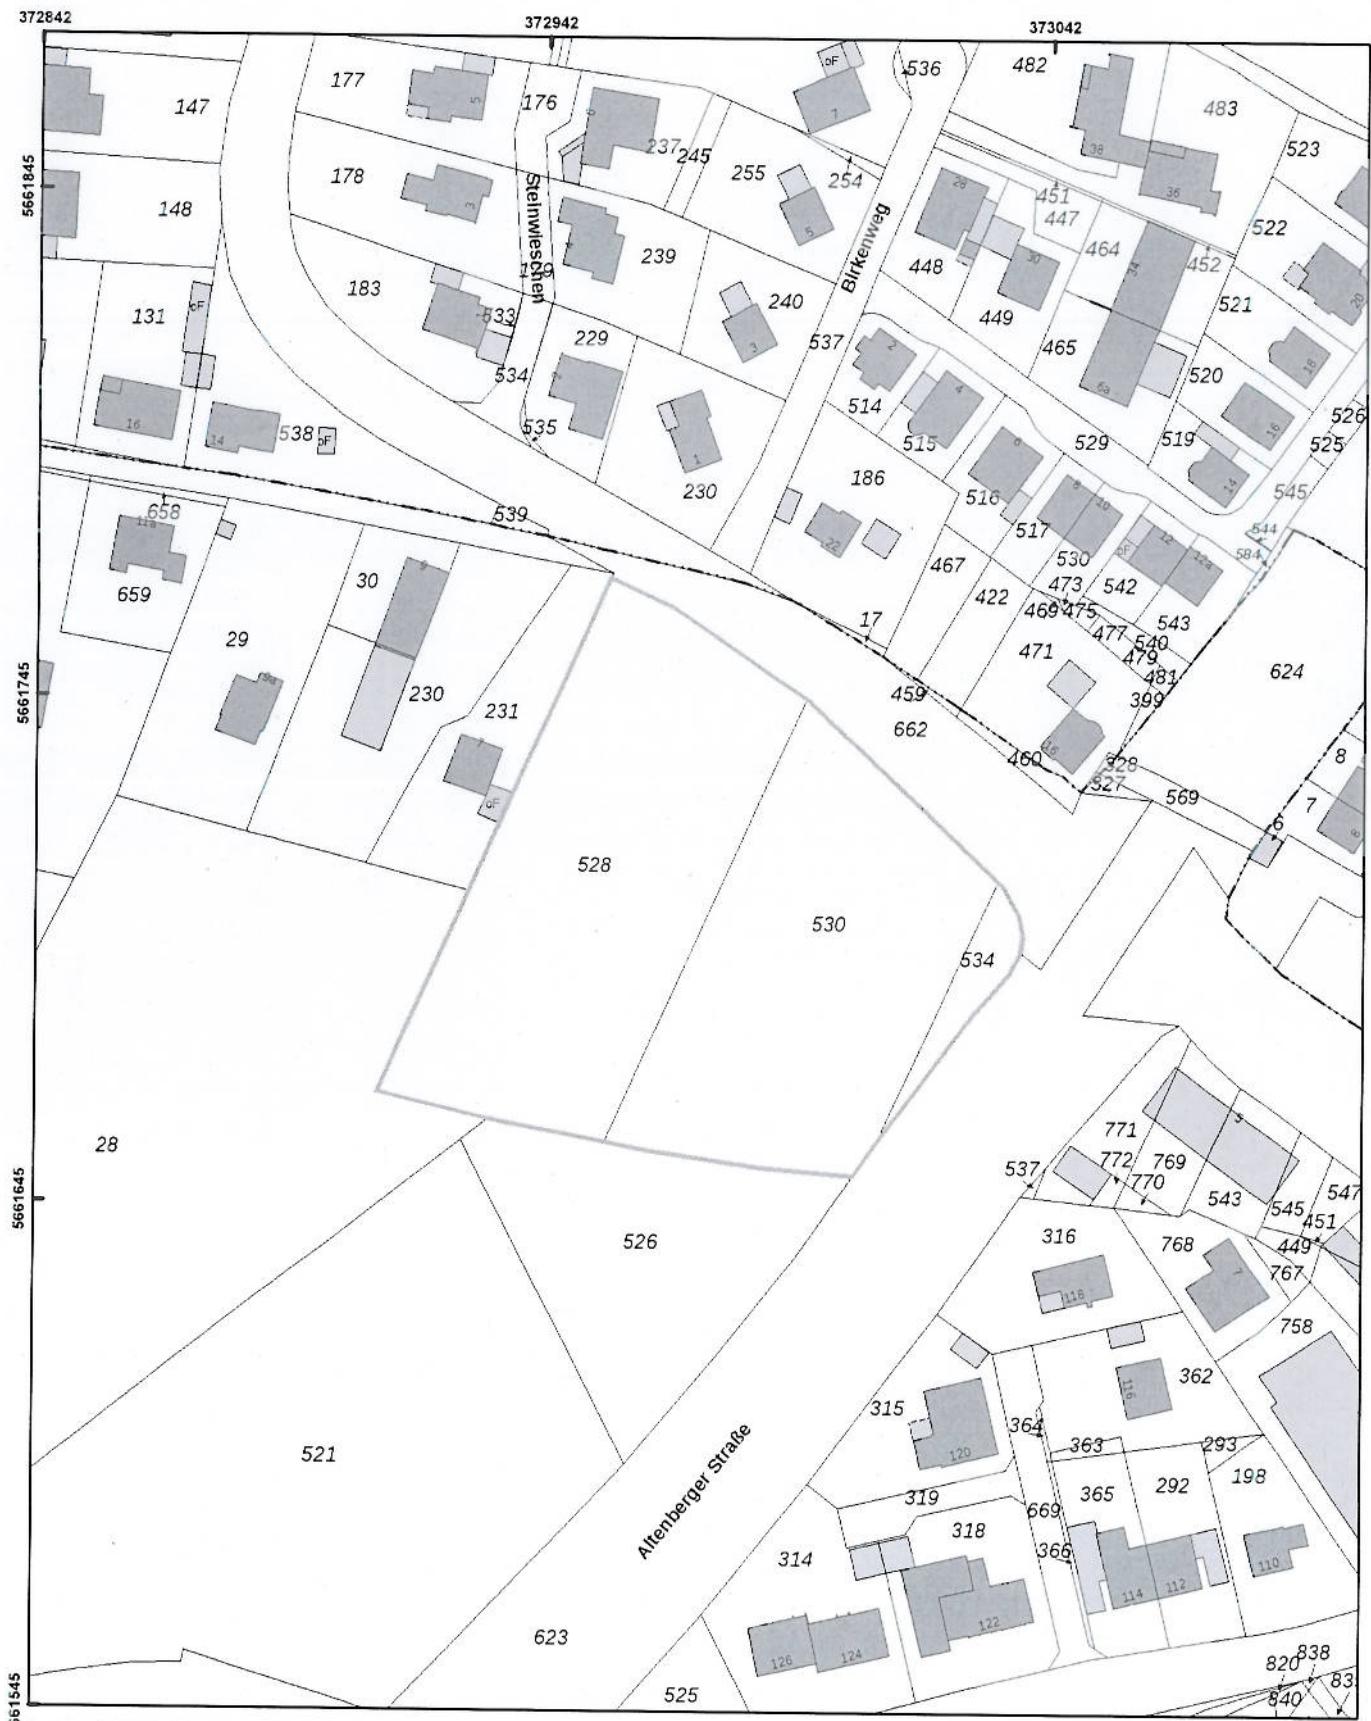

<p>Bezirksregierung Düsseldorf</p> 	<p>Legende</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ausgewertete Fläche(n) <input checked="" type="radio"/> Blindgängerverdacht <input checked="" type="radio"/> geräumte Blindgänger <input type="checkbox"/> geräumte Fläche <input checked="" type="checkbox"/> Detektion nicht möglich <input type="checkbox"/>
<p>Aktenzeichen : 22.5-3-5378032-144/18</p>	
<p>Maßstab : 1:1.500</p> <p>Datum : 23.07.2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Überprüfung der zu überbauenden Flächen ist nicht erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> Überprüfung der zu überbauenden Flächen wird empfohlen

Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.
Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgetragen.

